





221601060139
有效期2028年3月20日

湖南湘江新区管理委员会
湘江新区管理委员会


湘江新区管理委员会

湘江新区管理委员会

湘江新区管理委员会



湖南省环境保护厅



湖南省环境保护厅

湖南省环境保护厅

“一、本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理。”

“二、本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理。”

“三、本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理。”

“四、本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理。”

“五、”因该等情形存在其他违法情形, 本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理, 不得再向本局追责。

“六、”本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理, 不得再向本局追责, 不得再向本局追责, 不得再向本局追责。”

“七、”本局已向贵局移交了相关证据材料, 请贵局依法处理, 不得再向本局追责, 不得再向本局追责, 不得再向本局追责。”

检测 报 告

检测类别

委托检测

检测日期

报告编号

委托单号	ZYTHB2023-0487	分析日期	2023年4月4日
------	----------------	------	-----------

二、检测项目

(1) 废水


样品编号	采样位置	采样时间	检测结果
ZYTHB2023-0487-01	4月3日取样点一	上午	合格
ZYTHB2023-0487-02	4月3日取样点二	下午	合格
ZYTHB2023-0487-03	4月3日取样点三	下午	合格
4月3日取样点四	下午	ZYTHB2023-0487-04	合格

样品	检测项目	检测结果	单位	样品编号	样品名称
废水	化学需氧量	15	mg/L	ZYTHB2023-0487-01	4月3日取样点一
	氨氮	0.500	mg/L		
废水	化学需氧量	14	mg/L	ZYTHB2023-0487-02	4月3日取样点二
	氨氮	0.700	mg/L		
废水	化学需氧量	14	mg/L	ZYTHB2023-0487-03	4月3日取样点三
	氨氮	0.700	mg/L		
样	化学需氧量	15	mg/L	ZYTHB2023-0487-04	4月3日取样点四
	氨氮	0.700	mg/L		

检测结论: 符合《污水综合排放标准》(GB 8961-1996) 的要求。

备注: 本检测项目按照《水质化学需氧量测定法》(GB 11914-1989) 进行检测。

检测项目	检测标准	检测结果	备注	检测单位	检测人员	检测日期
化学需氧量	GB 11914-1989	15	符合	废水	王	2023-04-03
氨氮	GB 11914-1989	0.500	符合	废水	王	2023-04-03
化学需氧量	GB 11914-1989	14	符合	废水	王	2023-04-03
氨氮	GB 11914-1989	0.700	符合	废水	王	2023-04-03
化学需氧量	GB 11914-1989	14	符合	废水	王	2023-04-03
氨氮	GB 11914-1989	0.700	符合	废水	王	2023-04-03
化学需氧量	GB 11914-1989	15	符合	废水	王	2023-04-03
氨氮	GB 11914-1989	0.700	符合	废水	王	2023-04-03

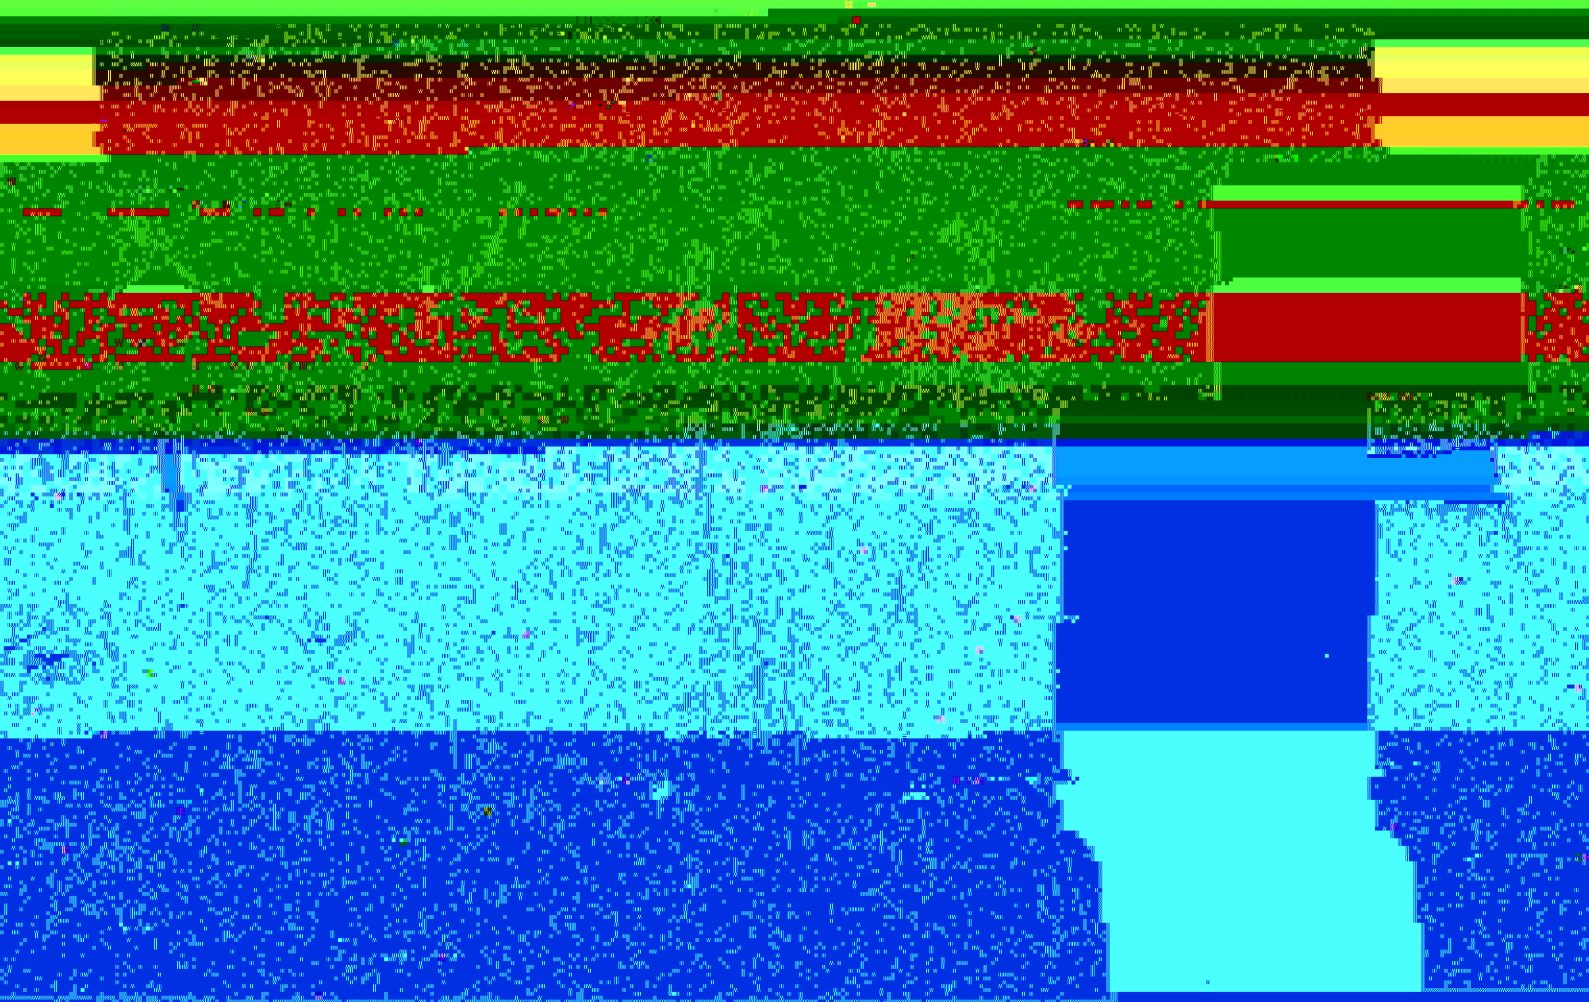

姓 名: 張 明 宇 市 場: 廣 州 區 新 興 區
職 位: 經 理 兼 副 總 經 理 兼 副 總 經 理
手 機: 138 0000 0000 傳 真: 020 0000 0000 郵 箱: zhangmingyu@163.com

張明宇