

四川省贝城市检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位: 四川省贝城市检测技术有限公司

检测项目:

检测地点: 四川省贝城市检测技术有限公司

检测日期:

检测人员:


检测地点:

检测日期:

检测日期:

检测日期: 2025年10月10日

检测日期:

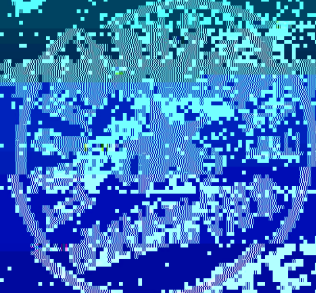

报 告 声 明



章无效。

附件资料：

附件资料：

附件资料：

附件资料：




本检测报告仅对来样负责, 来样数量与报告数量不一致时, 以报告数量为准。

检测依据:

GB 15190-2008 工业循环冷却水处理设计规范

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
1	冷却水水质	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
2	冷却水流量	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
3	冷却水温度	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
4	冷却水压力	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
5	冷却水 pH 值	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
6	冷却水电导率	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
7	冷却水硬度	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
8	冷却水氯离子含量	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
9	冷却水硫酸根含量	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
10	冷却水钙离子含量	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
11	冷却水镁离子含量	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
12	冷却水总硬度	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
13	冷却水总溶解固体	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
14	冷却水总悬浮固体	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
15	冷却水总磷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
16	冷却水总氮	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
17	冷却水氨氮	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
18	冷却水亚硝酸盐氮	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
19	冷却水硝酸盐氮	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
20	冷却水总有机碳	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
21	冷却水总有机氮	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
22	冷却水总有机磷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
23	冷却水总有机氯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
24	冷却水总有机硫	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
25	冷却水总有机氟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
26	冷却水总有机硅	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
27	冷却水总有机硼	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
28	冷却水总有机碘	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
29	冷却水总有机溴	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
30	冷却水总有机砷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
31	冷却水总有机汞	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
32	冷却水总有机铅	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
33	冷却水总有机镉	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
34	冷却水总有机铬	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
35	冷却水总有机铜	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
36	冷却水总有机铁	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
37	冷却水总有机铝	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
38	冷却水总有机锌	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
39	冷却水总有机镍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
40	冷却水总有机钼	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
41	冷却水总有机钨	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
42	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
43	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
44	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
45	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
46	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
47	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
48	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
49	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
50	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
51	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
52	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
53	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
54	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
55	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
56	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
57	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
58	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
59	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
60	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
61	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
62	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
63	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
64	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
65	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
66	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
67	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
68	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
69	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
70	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
71	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
72	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
73	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
74	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
75	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
76	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
77	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
78	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
79	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
80	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
81	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
82	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
83	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
84	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
85	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
86	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
87	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
88	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
89	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
90	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
91	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
92	冷却水总有机铀	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
93	冷却水总有机钍	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
94	冷却水总有机镭	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
95	冷却水总有机钋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
96	冷却水总有机铋	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
97	冷却水总有机铊	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
98	冷却水总有机铟	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
99	冷却水总有机铷	符合 GB 15190-2008 要求	合格	
100	冷却水总有机铯	符合 GB 15190-2008 要求	合格	

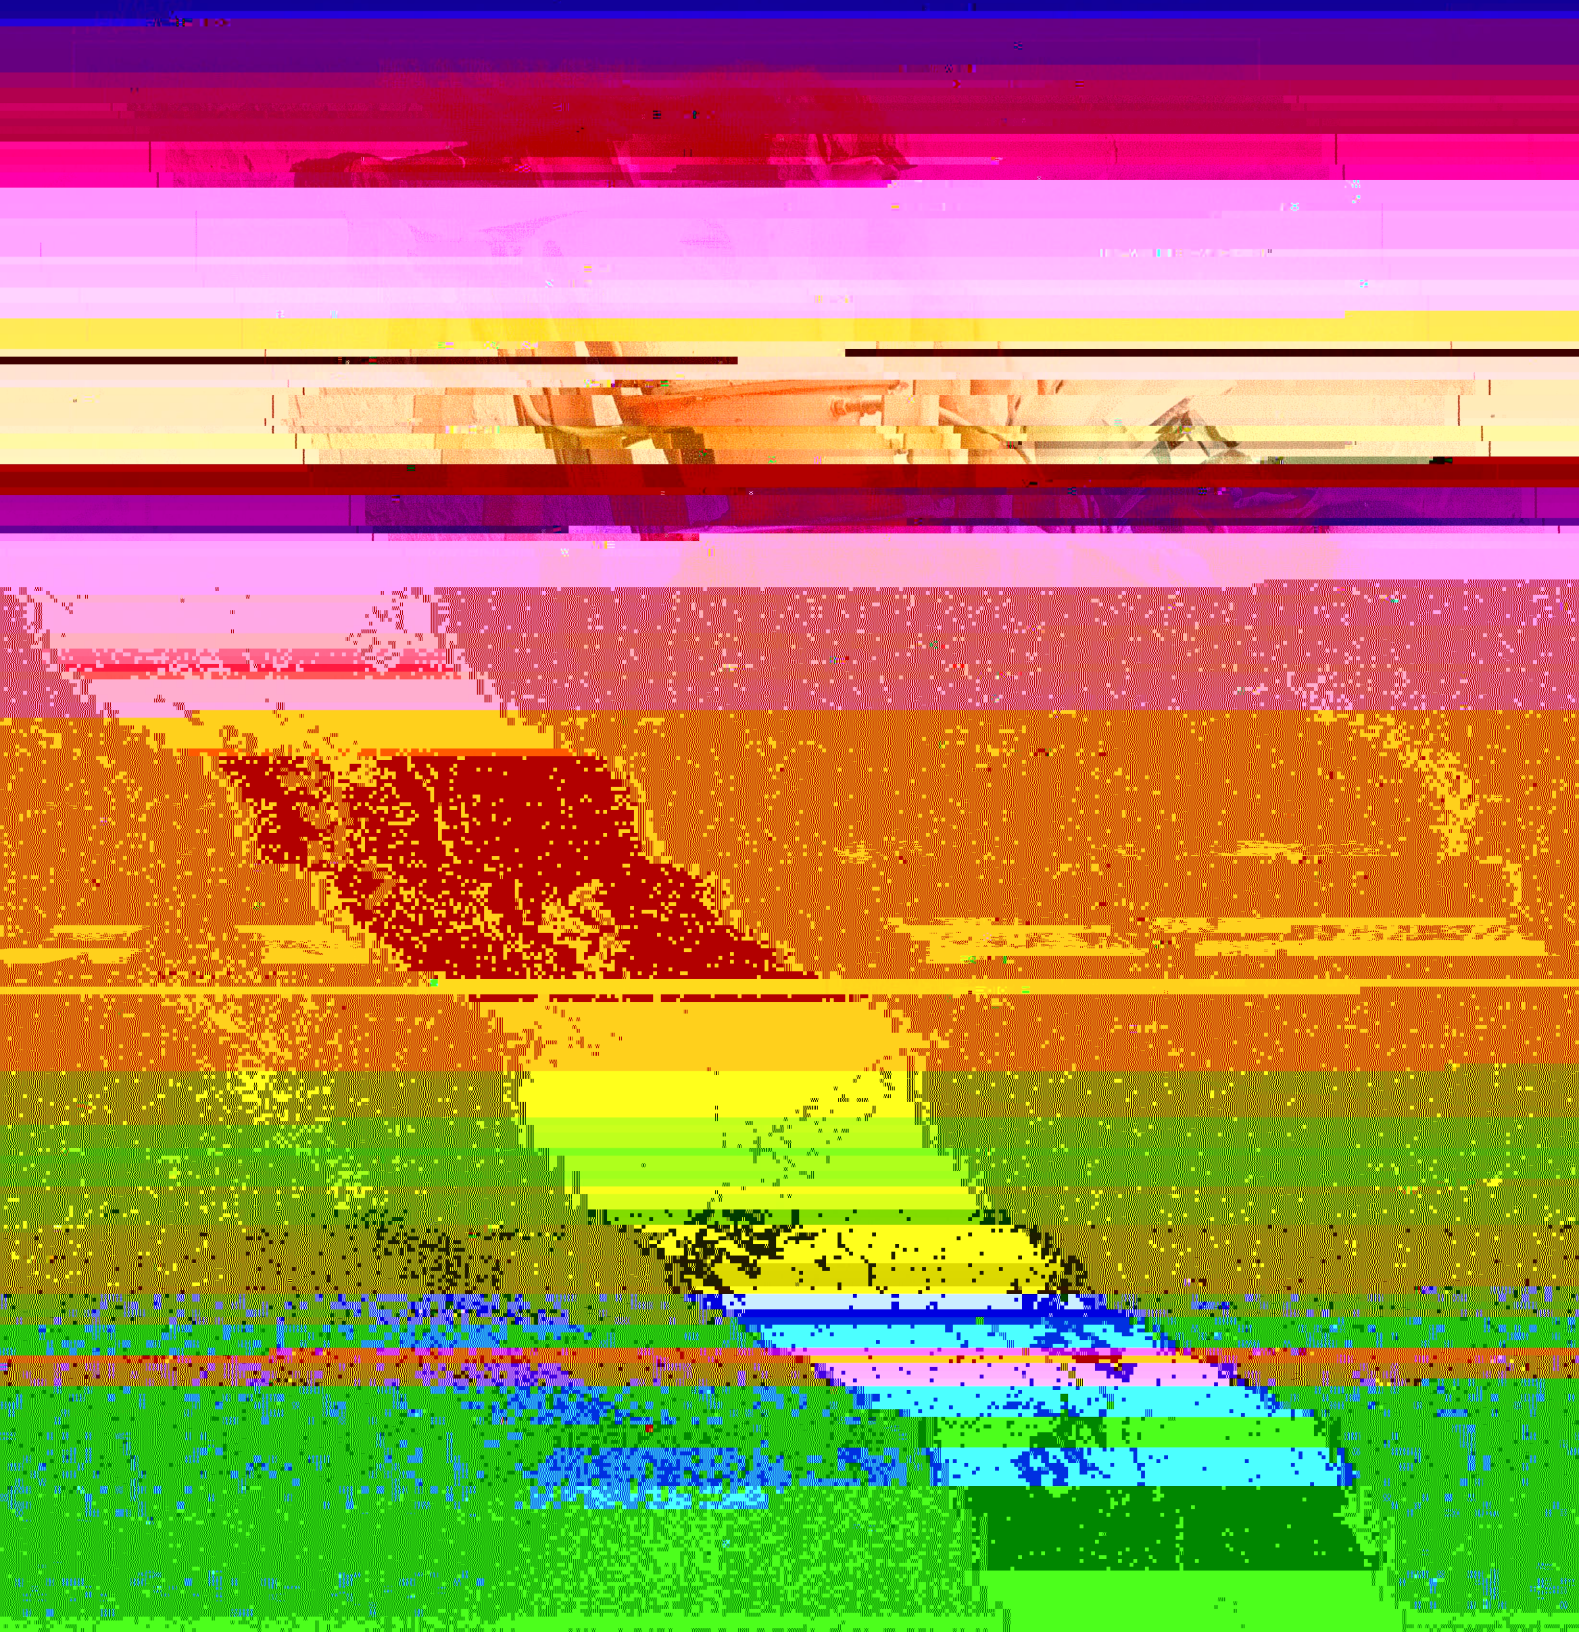

惠城惠来跨江大桥