




201712050853



湖北日报

湖北日报



期： 2025 年 4 月 11 日

报百口



说 明

1、本图向委托单位提供，仅供该单位内部使用，不得复制或用于其他用途。

2、本图仅供参考，不作为法律依据。

3、本图仅供参考，不作为法律依据。

4、本图仅供参考，不作为法律依据。

5、本图仅供参考，不作为法律依据。

6、本图仅供参考，不作为法律依据。

7、本图仅供参考，不作为法律依据。

8、本图仅供参考，不作为法律依据。

9、本图仅供参考，不作为法律依据。

10、本图仅供参考，不作为法律依据。

11、本图仅供参考，不作为法律依据。

12、本图仅供参考，不作为法律依据。

13、本图仅供参考，不作为法律依据。

14、本图仅供参考，不作为法律依据。

15、本图仅供参考，不作为法律依据。

16、本图仅供参考，不作为法律依据。



进捷检测

报告编号: 进捷检字[2025]X383号

检测报告

1. 委托方名称: 烟台福海环保科技有限公司 2025年4月游魂潭处黑臭

水口废水检测

2. 委托方地址: 山东省烟台市福山区

3. 委托方电话: 烟台福海环保科技有限公司

4. 委托方邮箱: 186072657@qq.com

5. 检测时间: 2025年4月22日

检测标准: 依据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 附录 1: 地表水环境质量标准

表 1 检测项目一览表

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
----	------	------	------	----

1. 氨氮(NH₃-N) Ⅱ类标准: 0.5 mg/L, Ⅲ类标准: 1.0 mg/L, Ⅳ类标准: 2.0 mg/L, Ⅴ类标准: 5.0 mg/L

2. 总磷(P) Ⅱ类标准: 0.1 mg/L, Ⅲ类标准: 0.2 mg/L, Ⅳ类标准: 0.3 mg/L, Ⅴ类标准: 0.5 mg/L

表 2 水质检测结果一览表

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
1	氨氮(NH ₃ -N)	Ⅱ类标准: 0.5 mg/L, Ⅲ类标准: 1.0 mg/L, Ⅳ类标准: 2.0 mg/L, Ⅴ类标准: 5.0 mg/L	0.8 mg/L	超标
2	总磷(P)	Ⅱ类标准: 0.1 mg/L, Ⅲ类标准: 0.2 mg/L, Ⅳ类标准: 0.3 mg/L, Ⅴ类标准: 0.5 mg/L	0.3 mg/L	超标
3	溶解氧(DO)	Ⅱ类标准: 5.0 mg/L, Ⅲ类标准: 4.0 mg/L, Ⅳ类标准: 3.0 mg/L, Ⅴ类标准: 2.0 mg/L	2.5 mg/L	超标

表 3 水质检测结果一览表

表 4 水质检测结果一览表

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
1	氨氮(NH ₃ -N)	Ⅱ类标准: 0.5 mg/L, Ⅲ类标准: 1.0 mg/L, Ⅳ类标准: 2.0 mg/L, Ⅴ类标准: 5.0 mg/L	0.8 mg/L	超标
2	总磷(P)	Ⅱ类标准: 0.1 mg/L, Ⅲ类标准: 0.2 mg/L, Ⅳ类标准: 0.3 mg/L, Ⅴ类标准: 0.5 mg/L	0.3 mg/L	超标
3	溶解氧(DO)	Ⅱ类标准: 5.0 mg/L, Ⅲ类标准: 4.0 mg/L, Ⅳ类标准: 3.0 mg/L, Ⅴ类标准: 2.0 mg/L	2.5 mg/L	超标
4	化学需氧量(COD)	Ⅱ类标准: 150 mg/L, Ⅲ类标准: 200 mg/L, Ⅳ类标准: 300 mg/L, Ⅴ类标准: 400 mg/L	250 mg/L	超标
5	生化需氧量(BOD)	Ⅱ类标准: 10 mg/L, Ⅲ类标准: 15 mg/L, Ⅳ类标准: 20 mg/L, Ⅴ类标准: 30 mg/L	25 mg/L	超标
6	总氮(TN)	Ⅱ类标准: 1.0 mg/L, Ⅲ类标准: 1.5 mg/L, Ⅳ类标准: 2.0 mg/L, Ⅴ类标准: 3.0 mg/L	2.5 mg/L	超标
7	总有机碳(TOC)	Ⅱ类标准: 10 mg/L, Ⅲ类标准: 15 mg/L, Ⅳ类标准: 20 mg/L, Ⅴ类标准: 30 mg/L	25 mg/L	超标
8	总有机氮(TON)	Ⅱ类标准: 1.0 mg/L, Ⅲ类标准: 1.5 mg/L, Ⅳ类标准: 2.0 mg/L, Ⅴ类标准: 3.0 mg/L	2.5 mg/L	超标
9	总有机磷(TOP)	Ⅱ类标准: 0.1 mg/L, Ⅲ类标准: 0.2 mg/L, Ⅳ类标准: 0.3 mg/L, Ⅴ类标准: 0.5 mg/L	0.3 mg/L	超标
10	总有机氯(TOC)	Ⅱ类标准: 10 mg/L, Ⅲ类标准: 15 mg/L, Ⅳ类标准: 20 mg/L, Ⅴ类标准: 30 mg/L	25 mg/L	超标

检测日期



迅捷检测

报告编号: 沪越捷检字[2023]X365号

序号	检测项目	检测结果	判定
1	外观检查	表面平整, 无裂缝, 无脱落	合格
2	尺寸测量	符合设计要求	合格
3	材料检测	符合规范要求	合格
4	强度检测	符合设计要求	合格
5	耐久性检测	符合规范要求	合格
6	防水性能检测	符合设计要求	合格
7	防腐性能检测	符合规范要求	合格
8	环保性能检测	符合规范要求	合格
9	安全性能检测	符合规范要求	合格
10	其他检测	符合规范要求	合格

三、检测结论

经检测, 该工程所用材料、施工工艺及成品质量均符合相关规范要求。

1. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
2. 本工程质量符合规范要求, 准予验收。
3. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
4. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
5. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
6. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
7. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
8. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
9. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。
10. 检测合格, 符合设计要求, 准予验收。

四、检测日期及检测人员

检测日期	检测人员	检测地点	检测项目	检测结果
2023.10.10	张三	施工现场	外观检查	合格
2023.10.10	李四	施工现场	尺寸测量	合格
2023.10.10	王五	施工现场	材料检测	合格
2023.10.10	赵六	施工现场	强度检测	合格
2023.10.10	钱七	施工现场	耐久性检测	合格
2023.10.10	孙八	施工现场	防水性能检测	合格
2023.10.10	周九	施工现场	防腐性能检测	合格
2023.10.10	吴十	施工现场	环保性能检测	合格
2023.10.10	郑十一	施工现场	安全性能检测	合格
2023.10.10	冯十二	施工现场	其他检测	合格

检测单位



新疆捷检检测有限公司

报告编号: 迅捷检字[2023]XJ383号

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项检测所用主要仪器设备、方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、方法依据、检出限

序号	检测项目	分析方法	方法依据	检出限	备注
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	DC-1115-10A 便携式酸度计	XJEX003-07	1
2	氨氮	纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	XJEX005-01	0.025
3	六价铬	二苯基肼分光光度法	紫外可见分光光度计	XJEX005-01	0.004

水质 65 项元素的测定 中国标准 GB 5050.1-2009

本标准按照 GB/T 28001 的要求编写

报告编号: 迅捷检字[2023]XJ383号



图1



图1 施工现场照片

22

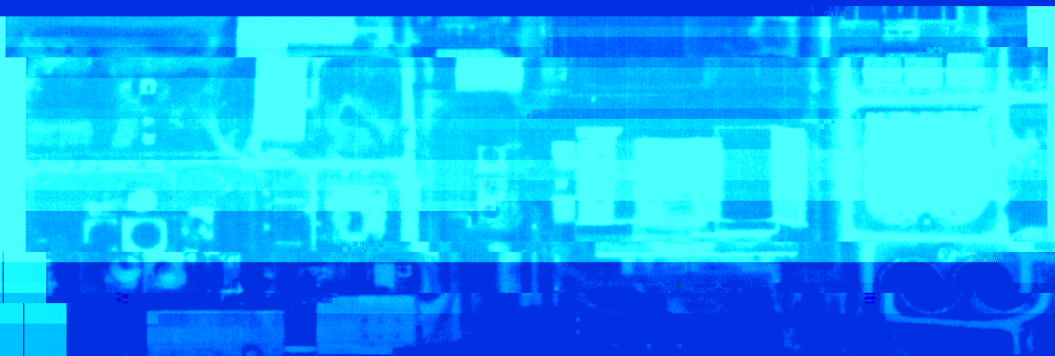


图2 施工现场照片

图2 现场监测点位图

